


RUKK5-PV 双层接线端子产品规格书



编制	黄桂平	日期	2022-01-22
审核	刘燕青	日期	2022-01-22
批准	刘 建	日期	2022-01-22

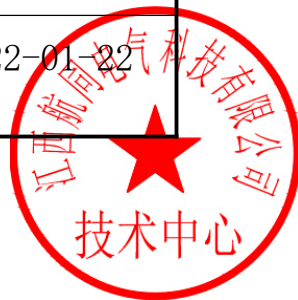

2022-01-22 发布

2022-01-22 实施

江西航同电气科技有限公司 发布


版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.22	黄桂平	刘建	首发

1、产品介绍

RUKK 5-PV 双层接线端子，具有以下特征：端子上下两层导通，结构高度低，节省空间；可改善双倍接线的密度等。

上层端子对下层端子错开一半端子的厚度，这样底层就能很方便的接线。空间补偿板 DG-RUKK3/5、DP-RUKK3/5 在端子末端可补偿层次的错位，从而使普通小型端子可直接相邻排列。


2、产品图片

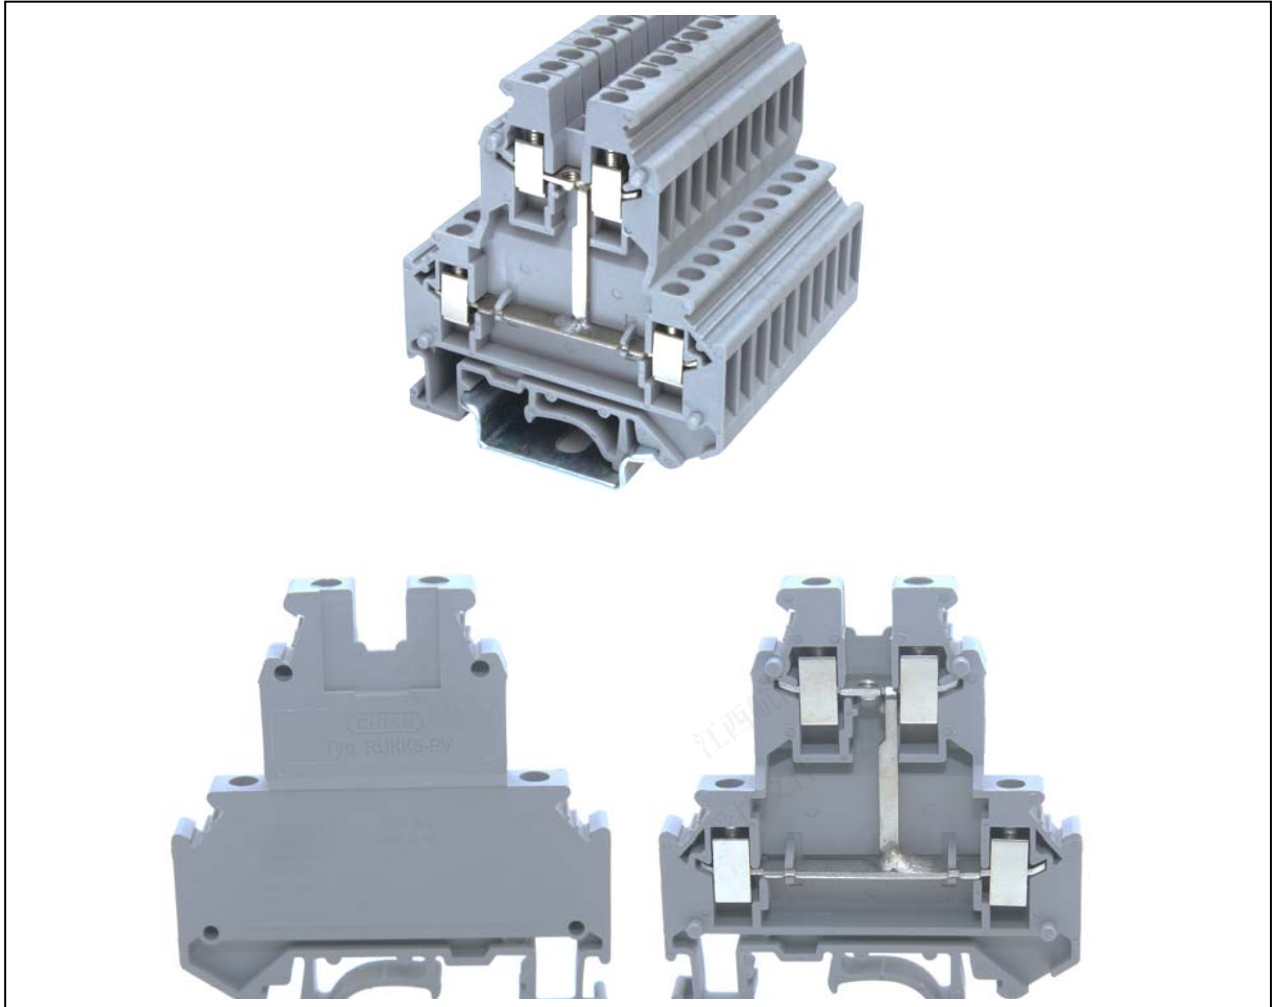

3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T14048.7
额定电压电流：	IEC :500V 32A
接线范围	0.2-6 mm ² （刚性导线）/0.2-4mm ² （柔性导线）
拧紧扭矩：	M3 : 0.6-0.8N.m
阻燃等级：	UL94 V-0
工频电压：	2500V/Min
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T2423.17，测试环境:温度 35℃，测试时间 72H，测试结果 OK。
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃ ~+105℃

4、外形尺寸:

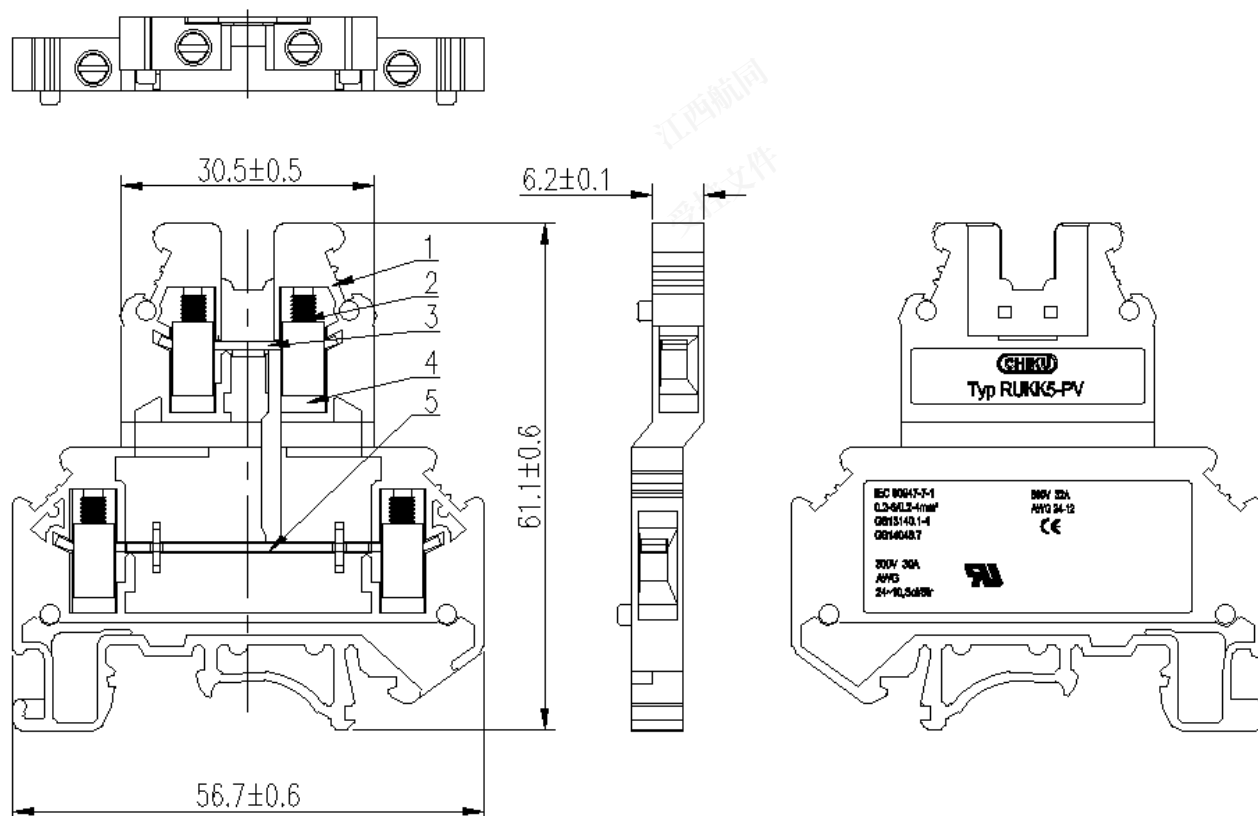

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	螺钉	铜	环保镍	4	本色	/
3	导电片	铜	环保镍	1	本色	/
4	压线框	铜	环保镍	4	本色	/
5	导电片	铜	环保镍	1	本色	/

6、配件表:



UBE/D



KLM-A



ZB 6



E/UK

UBE/D 端子标记座, 用于在导轨上端子的标记, 可书写识别号。	KLM-A 标记夹, 用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记, 用在固定件的中间安装和标记识别。	ZB6 标记条, 专业设计于接线端子使用, 在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符, 特殊字符可定做。	E/UK 终端固定件, 用于端子的首尾起到固定端子的作用, 通常在一组中使用两个。
-----------------------------------	---	--	---



TS-KK3



D-RUKK3/5



DG-RUKK3/5




DP-RUKK3/5

TS-KK3 隔片，用于接线端子的中间，隔开端子与端子之间的联系，主要用于在使用中心式连接件的时候起到绝缘效果。	D-RUKK3/5 端板，用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。	DG-RUKK3/5 空间补偿板，用来抵消层间错位现象。	DP-RUKK3/5 空间补偿板，用来抵消层间错位现象。
--	--	------------------------------	------------------------------



FBI 10-6



EB 10-6



导轨

FBI10-6 固定式桥接件，专业设计用于接线端子相互之间的短路连接，根据不同的情况可选用 2-10 位分别连接。	EB10-6 边插式短接件，用于接线端子侧面接线口的短接或连接，可根据具体情况剪短使用，可用于两位到十位之间所有端子的连接。	TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌用于接线端子的安装与固定。
---	--	----------------------------------

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。